




Minibar Yerleştirme Planı

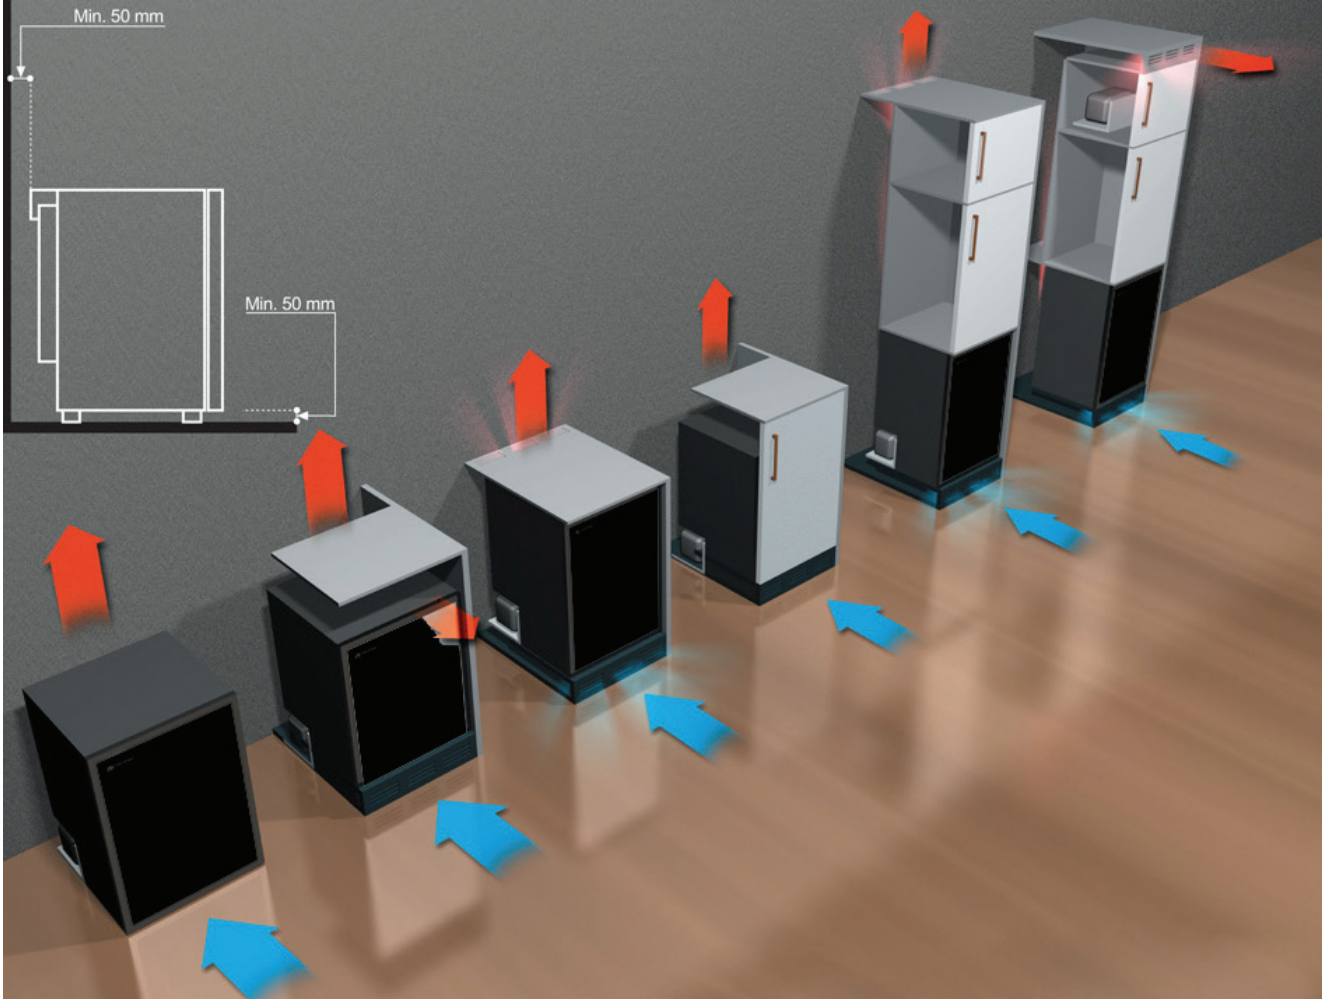


✓ Doğru Yerleşim Planı

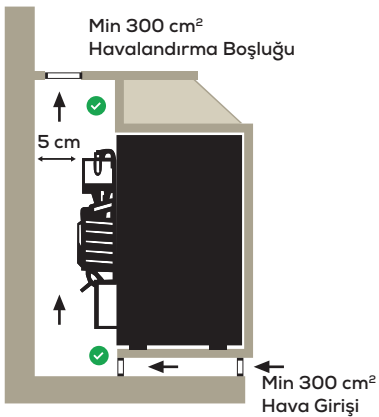

✓ Doğru Yerleşim Planı

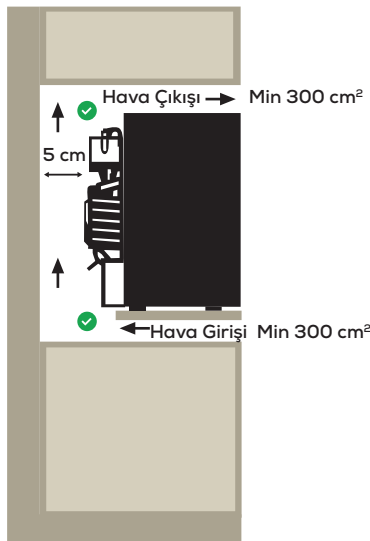

✓ Doğru Yerleşim Planı

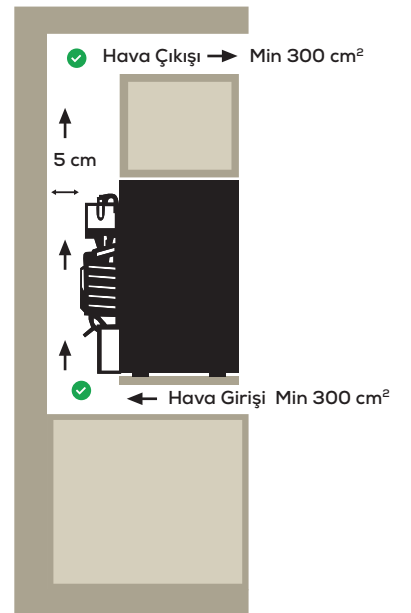

Mobilya İçi Doğru Yerleşim

Tüm miniBar - miniBuzdolapları mobilya içine monte edilebilir.

Dikkat edilmesi gereken nokta havalandırmanın doğru yapılmasıdır. Hava girişi ve çıkış açıklıkları (herbiri) en az 300 cm² olmalıdır. Kullanım esnasında havalandırma deliklerinin kapatılmamasına dikkat edilmelidir.